

**PREFET DU GARD**

Direction régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Languedoc-Roussillon

Nîmes, le 6 novembre 2015

Unité Territoriale Gard-Lozère  
Subdivision ICPE Gard-Sud  
362, rue Georges Besse  
30035 NIMES CEDEX 1

Nos réf. :  
Affaire suivie par :Olivier BOULAY  
Tél. 04 34 46 65 67 7– Fax :04 34 46 65 99  
olivier.boulay@developpement-durable.gouv.fr

**Rapport de l'Inspection des Installations classées  
pour la protection de l'environnement**

<b>Objet</b>	- Dossier de porter à connaissance : modification des installations - Déclaration d'antériorité suite à l'entrée en vigueur du décret 2014 -285 du 3 mars 2014
<b>Référence(s)</b>	Transmission de la préfecture du Gard n°DL/2013-446 du 06 mai 2013 Transmission de la préfecture du Gard n°DL/2015-720 du 03 août 2015
<b>Pièce(s) jointe(s)</b>	Un projet d'arrêté préfectoral complémentaire
<b>Exploitant</b>	Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est 137 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET
<b>Adresse du site</b>	Route du Grau-du-Roi – 30220 AIGUES-MORTES
<b>Activité</b>	Exploitation des marais salants Extraction, préparation et conditionnement de sel
<b>Régime</b>	Autorisation

Par transmission du 03 août 2015 citée en référence, monsieur le préfet du Gard sollicite notre avis sur le dossier de porter à connaissance transmis par la société Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est (ci-après nommée exploitant) relatif à l'actualisation du classement des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) exploitées dans son établissement, situé Route du Grau-du-Roi à AIGUES-MORTES.


Ce dossier vient compléter le dossier d'actualisation de la situation administrative de l'établissement transmis par l'exploitant le 04 avril 2013.

Le présent rapport a pour objet de présenter notre analyse de ces dossiers et de proposer les suites appropriées.

## 1. Contexte :


### 1.1 Situation de l'établissement :

L'établissement est situé dans une zone à caractère agricole et salicole, dans un secteur très touristique (présence des salins et des tas de sel), à proximité du centre ville de Aigues-Mortes :

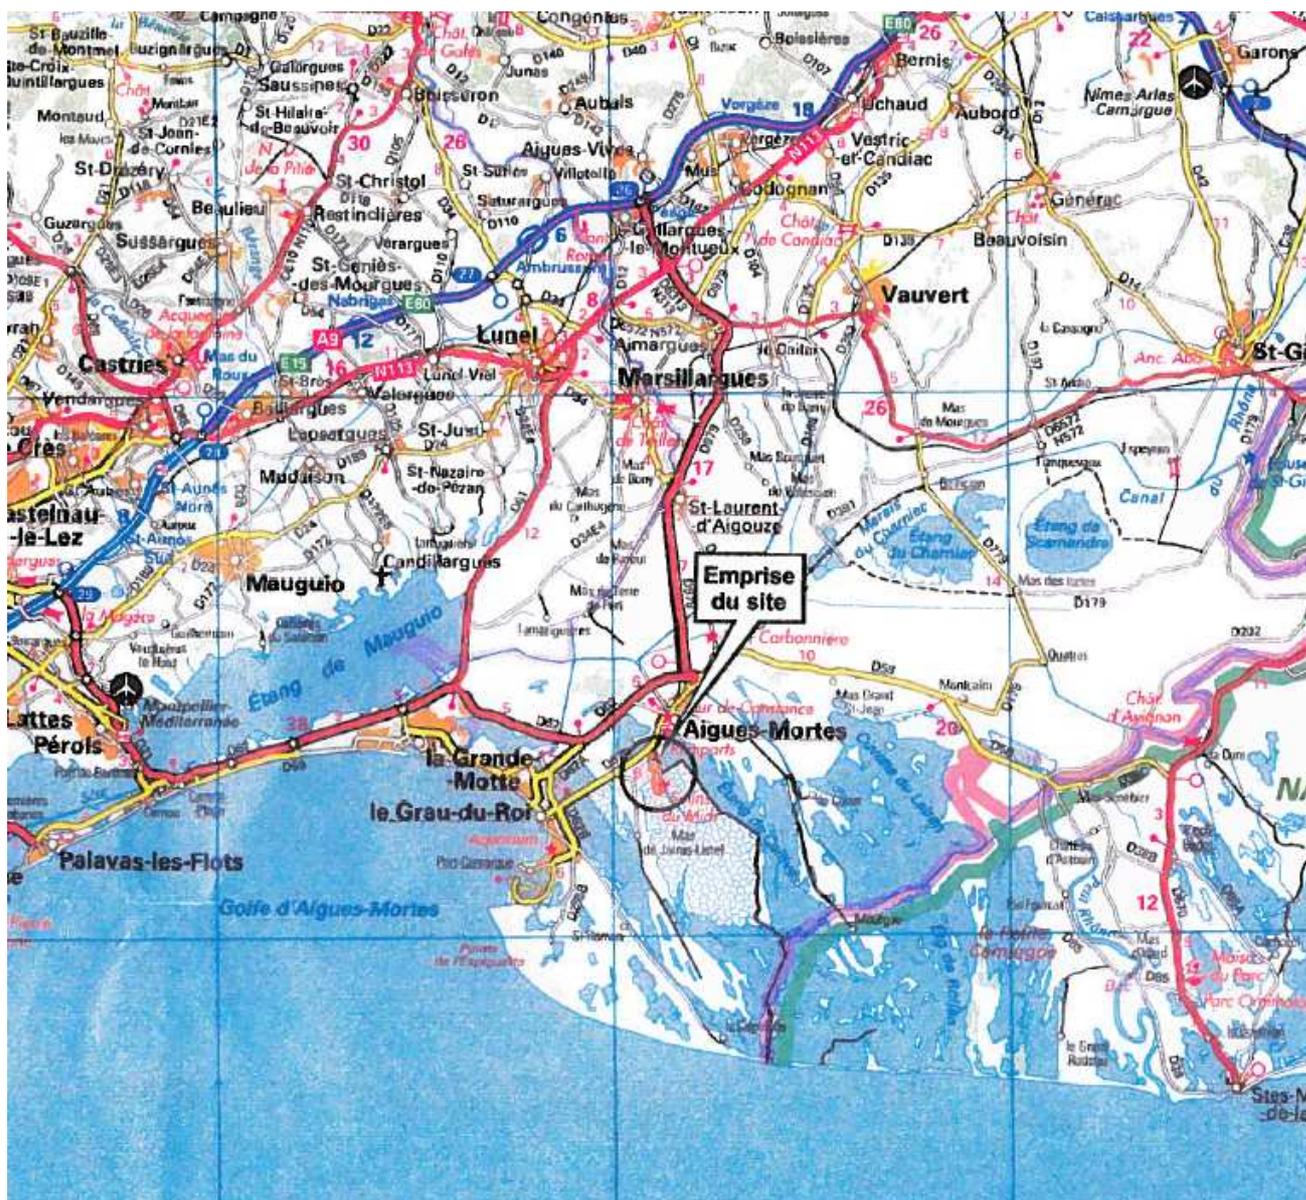

**Fig 1. Localisation de l'établissement**

Le site se situe dans une zone qui peut être qualifiée de sauvage et cultivée. La topographie du site est très faiblement marquée avec des altitudes très basses à proximité de la mer.

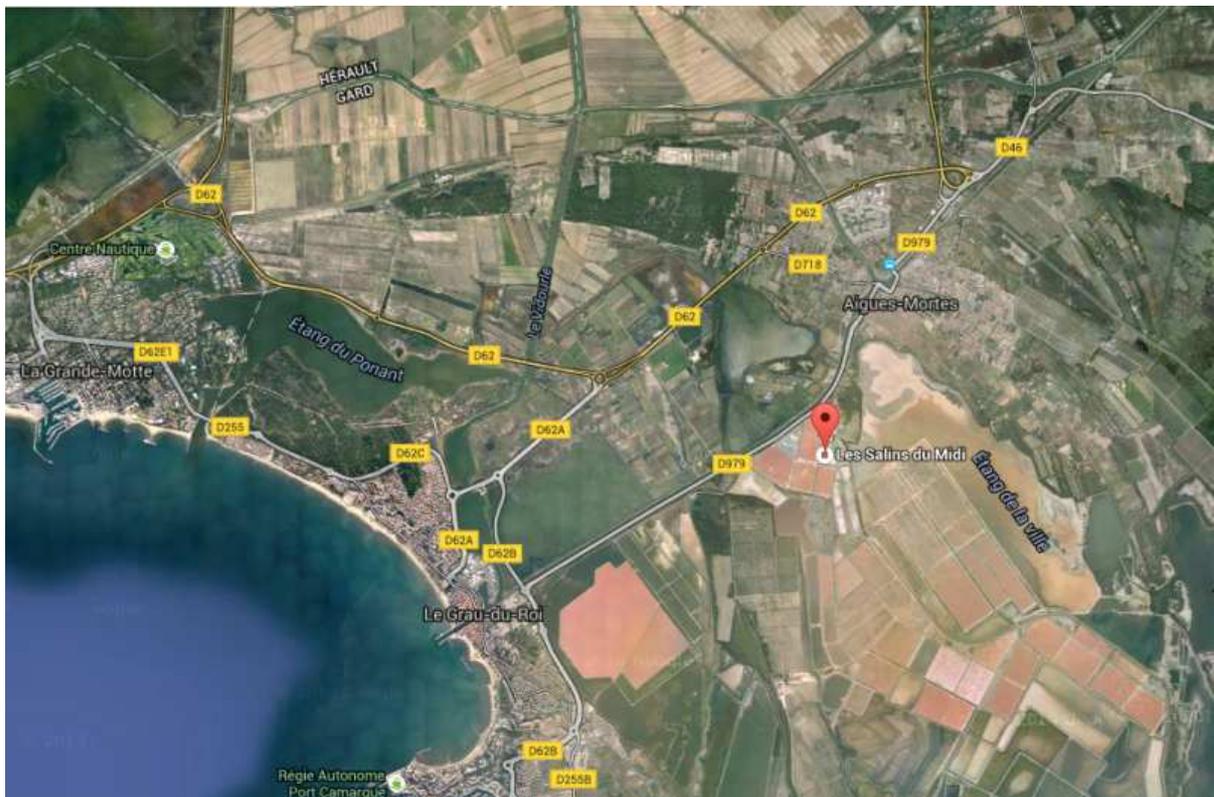


**Fig 2. Vue aérienne de la localisation de l'établissement**

### 1.2 Activités de l'établissement :

Le site d'Aigues-Mortes est dédié à la culture d'un sel de mer en partie destiné à l'alimentation. Seul le site de lavage, stockage, transformation, conditionnement et expédition du sel marin est réglementé au titre de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).


Le site a une capacité annuelle d'extraction de sel de 300 000 tonnes et d'expédition de sel de 320 000 tonnes. La production fonctionne 6 jours sur 7, 15 h par jour.

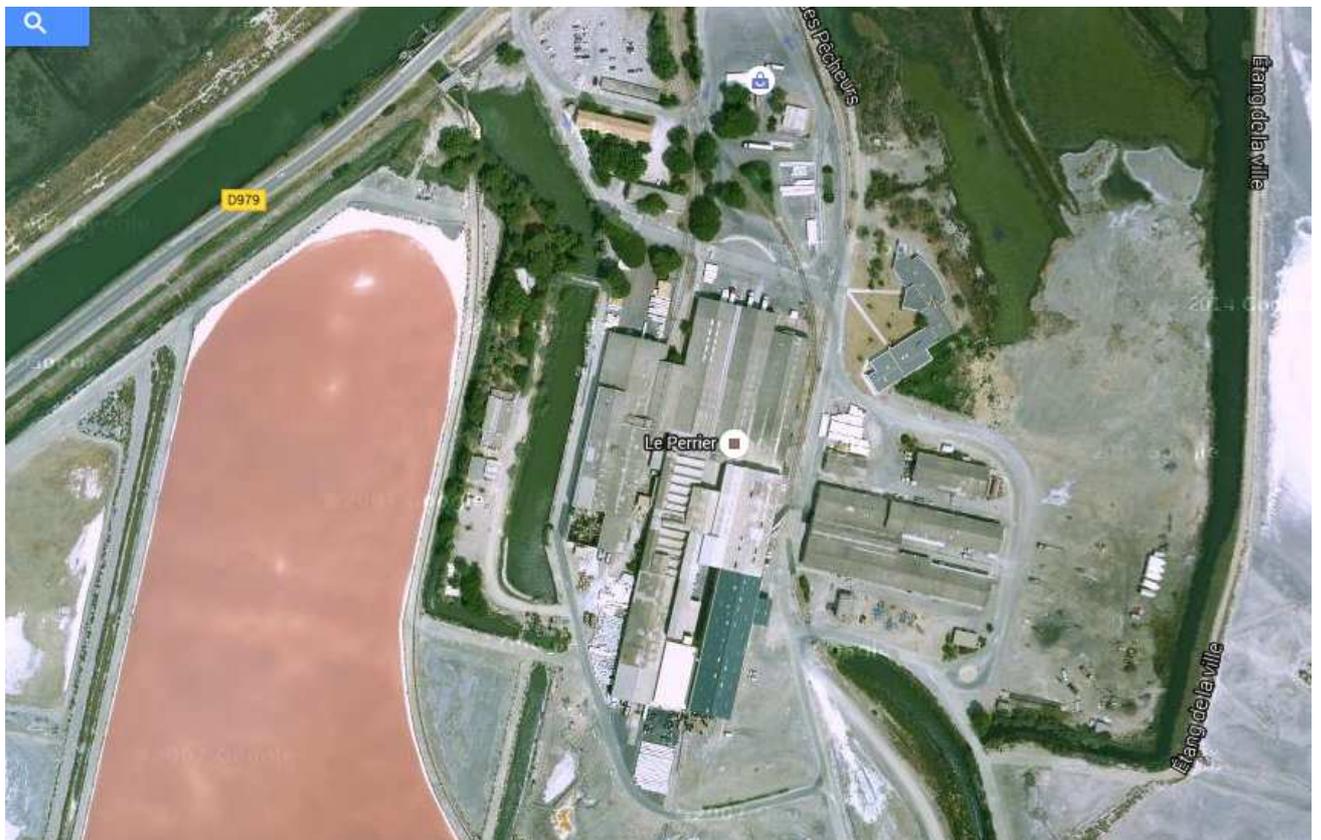

**Fig 3. Vue aérienne de l'établissement**

### 1.3 Situation administrative :

L'exploitation des ICPE est autorisée par l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 :

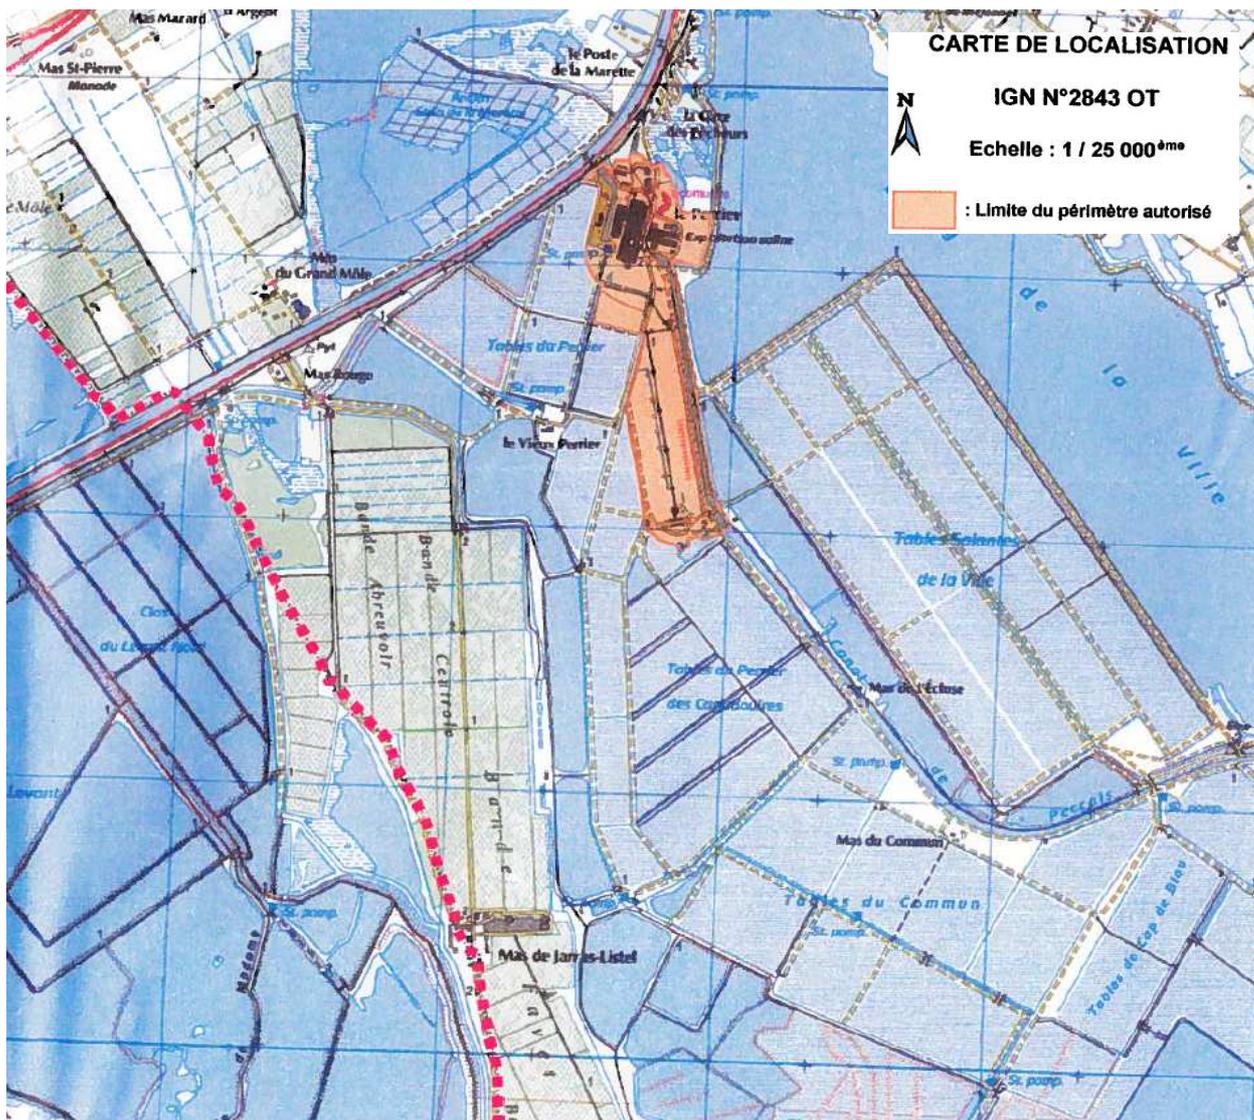

**Fig 4. Limite du site réglementé ICPE**

Les installations industrielles se situent exclusivement sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes :

Parcellaire de l'autorisation d'exploiter					
Commune	Section	N°Parcelle	Surface cadastrale en m <sup>2</sup>	Surface exploitée en m <sup>2</sup>	Commentaires
Aigues-Mortes	BK	06	179 029	179 029	Site de production
		08	3 963	3 963	Cours d'eau
		09	8 338	8 338	Cours d'eau
		10	10 201	10 201	Site du laboratoire
	BI	10(p)	2 379 290	228 965	Camelles
	BC	1(p)	94 107	14 508	Cours d'eau
TOTAL			2 674 928	445 004	

**Fig 5. Parcelles couvertes par l'autorisation ICPE**

L'exploitant dispose de la maîtrise foncière de ces parcelles. La compatibilité avec les documents d'urbanisme n'est pas remise en cause, compte tenu notamment du fait que l'usine s'est installée avant leur rédaction.

Le tableau ci-après précise le classement des ICPE visé à l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 :

ACTIVITE	N° DE LA NOMENCLATURE	CLASSEMENT
Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, d'une surface d'atelier de 900 m <sup>2</sup>	68-2°	D
Atelier de broyage, criblage, tamisage, et ensachage de sel, d'une capacité annuelle de traitement de 162 000 t (45 t/h x 2 x 1 800 h)	89 bis-1°	A
Dépôts de liquides inflammables comprenant : - un dépôt enterré de 15 m <sup>3</sup> de super-carburant et 15 m <sup>3</sup> d'essence ; - un dépôt aérien de 3 m <sup>3</sup> de mélange 2 temps ; - huit dépôts aériens distincts de fioul domestique et de gazole de 67 m <sup>3</sup> , 63,5 m <sup>3</sup> , 33 m <sup>3</sup> , 40 m <sup>3</sup> , 10,8 m <sup>3</sup> , 4 m <sup>3</sup> , 4 m <sup>3</sup> et 2 m <sup>3</sup> .	253-C	D
Installations distinctes de distribution de liquides inflammables comprenant : - 3 volucompteurs de 4 m <sup>3</sup> /h de débit pour le fioul domestique et le gazole ; - 1 volucompteur de 3 m <sup>3</sup> /h pour le fioul domestique ; - 2 volucompteurs de 3 m <sup>3</sup> /h pour le super-carburant et l'essence ; - 1 volucompteur de 0,5 m <sup>3</sup> /h pour le mélange 2 temps.	261 bis	D
Atelier d'utilisation des matières plastiques, comportant des opérations de moulage, trempage et polymérisation.	272-A-2°	D
Atelier de travail mécanique des métaux par décolletage, fraisage, meulage, perçage et sciage, occupant 30 personnes.	282-2°	D
Installation de compression d'air comprenant 2 compresseurs de 60 CV chacun de puissance, 1 compresseur de 100 CV et 2 compresseurs de 150 CV chacun de puissance soit au total 520 CV soit 383 kW.	361-B-2°	D
Dépôt de chlore liquéfié comprenant 2 récipients de 50 kg de capacité chacun (une bouteille raccordée et une bouteille en réserve).	135-3°	NC
Dépôt de gaz combustibles liquéfiés constitué par un réservoir de 1 750 kg de capacité de propane, avec une installation de distribution.	211-B-1° et 211 bis	NC

**Fig 6. Tableau des ICPE (1986)**

Par ailleurs, l'exploitant bénéficie de trois récépissés de déclaration :

- du 09 juin 1999 pour un atelier d'imprimerie (rubrique 2450.2b) ;
- du 05 juin 2001 pour une installation de stockage et d'emploi d'acétylène (rubriques 1414.3 et 1418.3) ;
- du 24 janvier 2014 pour une installation de broyage/criblage de sel humide (rubrique 2515.2)

## 2. Examen du dossier de porter à connaissance :

Plusieurs modifications sont intervenues dans l'établissement depuis 1986. L'inspection avait demandé à l'exploitant, à la suite d'une visite d'inspection réalisée en 2012, de faire un état précis de la situation administrative de ses installations et activités afin de vérifier leur classement à partir de la nomenclature des ICPE. Les modifications ont ainsi fait l'objet d'une information de monsieur le préfet du Gard en avril 2013. Une analyse rapide du dossier a mis en évidence que les modifications n'entraînaient pas un changement notable du classement et des impacts et dangers liés aux installations et activités.

Depuis, d'autres modifications mineures ont été apportées aux installations, et la nomenclature des ICPE a également évolué, en particulier avec la publication du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. L'exploitant a donc porté à la connaissance de monsieur le préfet du Gard ces modifications et demandé le classement de ses installations et activités dans les nouvelles rubriques de la nomenclature au bénéfice des droits acquis visé à l'article L513-1 du Code de l'Environnement.

Les informations transmises par l'exploitant permettent d'apprécier l'impact des modifications réalisées sur les ICPE depuis 1986. En particulier, le dossier d'actualisation de la situation administrative de l'établissement transmis en avril 2013 contient le classement administratif des ICPE (complété par le porter à connaissance d'août 2015), une étude d'impact et une étude de dangers.

Ces informations ne concernent que la partie de l'établissement réglementée au titre des ICPE.

### 2.1 Classement administratif des ICPE :

Depuis 1986, plusieurs rubriques ont été impactées par les modifications intervenues sur le site industriel. De plus, la nomenclature des ICPE a évolué et certaines rubriques ont été modifiées ou ajoutées.

Le classement actualisé des ICPE est donc le suivant :

Rubrique	Texte de la rubrique	Consistance des ICPE	Statut
2515.1	<b>1. Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage.</b> mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 550 kW (A - 2)	- Laveur : 1,021 MW - Broyage/criblage vrac 800 : 0,162 MW - Broyage/criblage vrac 500 : 0,135 MW - Séchage du sel par générateur d'air chaud : = 2.115 MW - Ensachage : 1,298 MW - Equipements connexes : 0,844 MW  Puissance installée totale : <b>5.575 MW</b>	<b>A 2 km</b>
1414.3	Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) 3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) ( <b>DC</b> )	Installation de distribution de GPL pour engins	<b>DC</b>
4130.2 b	Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t	Utilisation et stockage de fluorure de potassium en solution à 41% Quantité maximale inférieure à 10 t  Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par ingestion (H301), par inhalation (H331) et par contact cutané (H311)	<b>DC</b>
4734.2	Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations 2. Pour les autres stockages : inférieure à 50 t au total	- 1 dépôt aérien distinct de GNR (40 m <sup>3</sup> ) soit 40 tonnes	<b>NC</b>
4734.1	Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations 1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en double enveloppe avec système de détection de fuite	- Un dépôt enterré de 7 m <sup>3</sup> de SP98 - Un dépôt enterré de 7 m <sup>3</sup> de gazole routier soit 11,2 tonnes de produit	<b>NC</b>

Rubrique	Texte de la rubrique	Consistance des ICPE	Statut
1435	Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.	Le volume annuel distribué est inférieur à 100 m <sup>3</sup> d'essence ou à 500 m <sup>3</sup> au total	NC
2910.A	<b>Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.</b> A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, si la puissance thermique nominale de l'installation est : - Inférieure à 2 MW	Chaudières pour le confort des employés <b>438 KW</b>	NC
2920	Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 100 kPa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques la puissance absorbée étant inférieure à 10 MW	Installations de compression d'air comprenant 3 compresseurs, d'une puissance totale de 309 kW.  Installation de réfrigération regroupant plusieurs climatiseurs, d'une puissance totale de 481 kW.	NC
2930 1	Ateliers de <b>réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur</b> , y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : b) La surface de l'atelier étant inférieure à 2 000 m <sup>2</sup>	La surface de travail est de <b>1580 m<sup>2</sup></b>	NC
2930- 2	Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 2. Vernis, <b>peinture</b> , apprêt (application, cuisson, séchage de) sur <b>véhicules et engins à moteur</b> : b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est inférieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j ( <b>DC</b> )	Quantité maximale de produits <b>inférieure à 10 kg/j</b>	NC
4510	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.	Dépôt de <b>1000 l d'hypochlorite de sodium</b> (eau de Javel)  Corrosif (C), Irritant (Xi). Dangereux pour l'environnement (N), Provoque des brûlures de la peau des lésions oculaires graves (H314), Très toxique pour les organismes aquatiques (H400), au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (EUH031)	NC
4718	Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).	Citerne de gaz combustible liquéfié constituée par un réservoir de 7,43 m <sup>3</sup> , soit 4,310 t de GPL	NC
4725	Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) : quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : inférieure à 2 t	Quantité maximale <b>inférieure à 2 t</b>	NC
4719	Acétylène (numéro CAS 74-86-2) : quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : inférieure à 100 kg	Quantité maximale <b>inférieure à 100 kg</b>	NC
1530	Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) Le volume susceptible d'être stocké étant : inférieur à 1 000 m <sup>3</sup>	Volume maximal <b>inférieur à 1000 m<sup>3</sup></b>	NC
1532	Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) Le volume susceptible d'être stocké étant : inférieur à 1 000 m <sup>3</sup>	Volume maximal <b>inférieur à 640 m<sup>3</sup></b>	NC
2410	Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : inférieure ou égale à 50 kW	La puissance installée de l'atelier de menuiserie est <b>inférieure à 50 kW</b>	NC

Rubrique	Texte de la rubrique	Consistance des ICPE	Statut
2663.2	Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 2 - Dans les autres cas (non alvéolaire et non expansé) et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : inférieur à 1 000 m <sup>3</sup>	Volume maximal (produits transformés) <b>inférieur à 430 m<sup>3</sup></b>	<b>NC</b>
2940.2	Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) 2 - Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction,...). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mis en oeuvre est : inférieure à 20 kg/j	Marqueurs à jet d'encre (Utilisation d'encres et de solvants par pulvérisation)  Consommation journalière : <b>1,65 L</b> (encre + solvant)	<b>NC</b>

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L 512-11 du CE), NC : Installations ou équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime A.

**Fig 7. Tableau des ICPE (2015)**

Les modifications des installations ne modifient pas le classement des ICPE, hormis pour le stockage de fluorure de potassium sous forme solide remplacé par un stockage de fluorure de potassium en solution. Cela a en effet pour conséquence de classer ce stockage au seuil de la déclaration au titre de la rubrique 4130.2.b.

## 2.2 Risques chroniques

### → Environnement

- **Naturel** : le site se situe à l'extrême ouest du delta du Rhône et à environ 5 km de la mer méditerranée. Il est entouré d'eau (plusieurs étangs), de nombreux canaux et de tables salantes. A l'ouest se trouvent des zones cultivées, essentiellement viticoles.

La zone urbanisée la plus proche se trouve à environ 200m au nord du site. A l'origine, cet ensemble d'habitations a été construit par l'exploitant dans le but de loger les employés. Certaines habitations appartiennent encore à des employés du site. Il faut noter que les abords des salins n'ont pas vocation à accueillir de nouveaux logements, en particulier du fait du caractère naturel de la zone.

La proximité du parc naturel de Camargue et la présence des salins sont à l'origine de la présence de nombreux oiseaux et espèces naturelles protégés au sud-est du site industriel. D'un point de vue environnemental, le secteur des salins représente des milliers d'hectares de zones humides gérées en partie par l'activité économiques de production de sel. Les espaces constituent une réserve naturelle pour la faune et la flore avec une capacité d'accueil importante pour les oiseaux de haute valeur patrimoniale.

Aussi, le potentiel d'impact de l'activité concernant les habitats, la flore et la faune peut être considéré comme positif.

- **Economique** : Les communes voisines de l'usine compte une part d'emploi dans les activités de services très importante (près de 80%). Ce chiffre élevé s'explique notamment par la forte activité touristique dans la zone, en partie générée par la présence des marais salants et de l'usine de traitement du sel (environ 100 000 visiteurs par an). La présence de l'établissement participe donc à l'attractivité du territoire et favorise le développement de l'activité économique principale.
- **Humain** : Il y a très peu d'habitations à proximité de l'usine. La ville d'Aigues-Mortes se situe à environ 1 km au nord. Par ailleurs, deux établissements recevant du public sont recensés : le magasin de l'usine permettant aux touristes d'acheter des articles de la production et l'Ecomusée du sel au sud-ouest du site. Les enjeux sont donc très faibles.

→ **Bruits** : 3 campagnes de mesures de bruits ont été réalisées en octobre 2012 puis en février 2013. Les niveaux sonores mesurés en périodes diurne et nocturne en limite d'exploitation sont de respectivement 39.4 et 49.3 dBA. Ils sont essentiellement influencés par le trafic routier de la RD979. Les mesures d'émergence montrent que l'impact de l'usine est négligeable voire non mesurable (zone à émergence réglementé au niveau d'habitation situées à 200m de l'établissement).

Le trafic routier lié à l'activité de l'usine est d'environ 300 véhicules, dont 50 camions, à comparer aux 11 000 véhicules empruntant en moyenne journalière la RD979. L'impact de l'usine n'est pas significatif et n'a pas évolué notablement ces dernières années. Il faut noter par ailleurs que tous les réseaux de communication ont été construits en tenant compte de la présence historique de l'usine depuis 1856.

→ **Rejets atmosphériques** : L'usine est à l'origine de rejets correspondant au rejet de l'installation de dépoussiérage de l'unité de séchage. La poussière est humidifiée par des asperseurs et n'est donc pas rejetée par la cheminée. Ce dispositif de traitement permet de garantir une concentration en poussière dans

les effluents atmosphérique inférieure à 10 mg/m<sup>3</sup>, avec un impact à l'extérieur des limites d'exploitation non mesurable.

Par ailleurs, l'usine ne produit pas d'odeur caractéristique susceptible d'impacter le voisinage.

→ **Intégration paysagère** : Les installations et bâtiment de l'usine n'ont pas été modifiés notablement. De plus, ils sont maintenus en bon état et régulièrement entretenus ; les bâtiments visibles de la route sont traités en priorité.

Par ailleurs, et malgré l'utilisation d'éclairage en période nocturne, l'usine n'est pas à l'origine d'un impact significatif généré par les émissions lumineuses.

→ **Déchets** : L'usine produit certains déchets non dangereux (ferrailles, papiers, cartons, ...) et quelques déchets dangereux (eaux polluées, emballages contaminés, ..). Ces déchets sont triés à la source et envoyés dans les filières appropriées. Certains déchets de fabrication (contenant du sel) sont renvoyés sur le salin et recyclés dans le procédé.

→ **Eaux** :

- **Consommations d'eaux** : L'eau du réseau public est utilisée pour les usages sanitaires et pour l'alimentation du réseau « incendie » (entre 15000 et 20000 m<sup>3</sup>/an). Pour les besoins du procédé industriel (lavage et transport du sel, traitement des effluents atmosphériques) l'exploitant prélève dans le canal relié au canal maritime à l'aide d'une pompe ayant un débit d'environ 270 m<sup>3</sup>/h (entre 1 000 000 et 1 500 000 m<sup>3</sup>/an).
- **Eaux usées** : Les eaux sanitaires sont envoyées vers la station d'épuration intercommunale du Grau-du-Roi. Les eaux industrielles sont recyclées directement dans les marais salants.
- **Eaux de ruissellement/pluviales** : les eaux de ruissellement sont intégralement drainées avant d'être rejetées par les canaux entourant le site vers les marais salants.

→ **Energie** : La source d'énergie principale est l'électricité, utilisée pour les matériels industriels (moteurs, ventilateurs, éclairages, compresseurs, ...) et les bureaux. Par ailleurs, les hydrocarbures sont utilisés pour les véhicules (camions, voitures, quads) et les chariots élévateurs. Enfin, les sécheurs sont alimentés au gaz naturel. La consommation d'énergie est en rapport des activités exercées mais ne constitue pas un enjeu majeur.

Les impacts liés à l'exploitation des ICPE peuvent donc être considérés comme faibles, voire positifs pour certains aspects (environnement naturel notamment).

## 2.2 Risques accidentels

L'étude de dangers comprend une analyse préliminaire des risques et une évaluation de la gravité des accidents potentiels, portant sur l'ensemble des activités du site. Cette étude répond aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises à autorisation.

→ **Pollution des eaux** :

- **Eaux souterraines** : Le site se situe dans la masse d'eau n°6504 nommée « Domaine limons et alluvions quaternaire du Bas-Rhône et Camargue ». Il n'est pas concerné par un zonage de protection d'un captage d'alimentation en eau potable. Les produits mis en œuvre dans l'usine ne constituent pas un potentiel de dangers concernant les eaux souterraines. De plus, la masse d'eau se trouve isolée par un sol imperméable.
- **Produits dangereux** : Les produits dangereux sont stockés sur des rétentions. Concernant le stockage d'hydrocarbure en particulier, le réservoir aérien est installé sur rétention et les deux réservoirs enterrés sont munis de doubles enveloppes.

→ **Incendie** : l'exploitant a retenu 4 scénarios d'incendie sur le site (stock extérieur de palettes, emballages vides de produits finis, tapis roulant de la zone de stockage et stockage d'hydrocarbures). Les modélisations de ces scénarios ne mettent en évidence de zone d'effets à l'extérieur des limites de l'établissement, hormis pour l'incendie d'une nappe d'hydrocarbure au niveau des stockages aériens. En effet, pour ce scénario, les effets dépassent légèrement (quelques mètres) des limites d'exploitation mais impactent une zone dont la maîtrise foncière est assurée par l'exploitant et concernent une zone occupée par un bassin où la présence de personnel est très improbable.

Compte tenu de l'activité exercée, les dangers potentiels générés par l'exploitation des ICPE peuvent donc être considérés comme négligeables.

### 3. Appréciation du caractère substantiel des modifications :

Les impacts des modifications intervenus depuis 1986 sont analysés au regard des dispositions :

- de l'article R. 512-33 du Code de l'Environnement et de l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés à l'article R. 512-33 : les modifications ne portent, ni sur une activité utilisant des solvants organiques, ni sur une activité mentionnée en annexe III de l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009, ni sur une activité relevant de la directive Seveso seuil haut.
- de la circulaire du 14 mai 2012 relative à l'appréciation des modifications substantielles.
  - o **Dépassement d'un seuil IED ou SEVESO** : les modifications n'entraînent aucun dépassement d'un seuil des directives européennes IED ou SEVESO.
  - o **Nouvelle rubrique ou activité** : Les activités de l'exploitant sont stables. Seul le stockage de fluorure de potassium a été modifié (passage d'un stockage solide à un stockage liquide), ce qui a entraîné le classement dans une nouvelle rubrique 4130.2 b au seuil de la déclaration. La modification n'est pas substantielle.
  - o **Extension d'une activité d'une même rubrique** : Aucune extension notable des activités n'a été identifiée.
  - o **Rejets et nuisances** : L'analyse des impacts fait l'objet du paragraphe 2 ci-avant. De cette analyse il ressort que les activités exercées ne sont pas à l'origine de rejets ou de nuisances significatifs.
  - o **Extension géographique** : Toutes les ICPE sont implantées et réalisées à l'intérieur des limites du site déjà autorisé. Il n'y a donc pas consommation supplémentaire d'espace.
  - o **Risques** : L'analyse des risques fait l'objet du paragraphe 2 ci-avant. Il apparaît que les risques d'incendie sont maîtrisés et qu'ils ne conduisent pas à des effets thermiques à l'extérieur du site.
  - o **Prolongation de la durée de fonctionnement** : les installations n'étant pas autorisées pour une durée limitée, ce point est sans objet.
  - o **Nature ou origine des déchets pour les installations de traitements de déchets** : les installations n'étant pas destinées au traitement de déchets, ce point est sans objet.
  - o **Épandages** : Aucun épandage n'est autorisé ; ce point est sans objet.
  - o **Modifications temporaires (site pilote)** : ce point est sans objet.

Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de la circulaire ministérielle du 14 mai 2012 susvisée et de considérer que les modifications d'activité constatées ne constituent pas une modification substantielle des conditions de fonctionnement de l'établissement et qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.

Toutefois, il est nécessaire de réviser les prescriptions imposées à l'exploitant, en particulier par l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986, d'une part pour clarifier le référentiel technique que doit respecter l'exploitant, et d'autre part pour prendre en compte les évolutions réglementaires depuis 1986.

### 4. Conclusions :

Considérant ce qui précède, nous proposons à monsieur le préfet du Gard de réglementer, dans un nouvel arrêté préfectoral complémentaire unique, les installations et activités de l'exploitant. Un projet d'arrêté en ce sens est annexé au présent rapport.

Nous proposons aux membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques d'émettre un avis favorable au projet d'arrêté complémentaire, ci-joint qui réglementera les installations et le fonctionnement de la centrale photovoltaïque.

Nous proposons d'adresser le présent rapport à monsieur le préfet du Gard, Bureau de l'Environnement.

L'inspecteur de l'Environnement  
Chef de la subdivision Environnement



Olivier BOULAY

Département du GARD  
Commune de NIMES  
**INSTALLATIONS CLASSEES**

## PROJET

### ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

complémentaire à l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 autorisant la Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est à poursuivre l'exploitation de son établissement de production de sel marin situé à AIGUES-MORTES

#### LE PREFET DU GARD

- VU le titre 1er du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
  - VU le titre IV du livre V du code de l'environnement relatif à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
  - VU le livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
  - VU l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 autorisant la Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est à exploiter un établissement de production de sel marin à AIGUES-MORTES ;
  - VU le récépissé de déclaration n°99.149N relatif à l'exploitation d'un atelier d'imprimerie dans l'établissement de production de sel marin à AIGUES-MORTES ;
  - VU le récépissé de déclaration n°01.133N relatif à l'exploitation d'un stockage d'acétylène et d'une installation de distribution de gaz inflammable liquéfié dans l'établissement de production de sel marin à AIGUES-MORTES ;
  - VU le récépissé de déclaration n°04.007N relatif à l'exploitation d'une installation de calibrage de sel humide constitué par une unité de broyage et de criblage dans l'établissement de production de sel marin à AIGUES-MORTES ;
  - VU le récépissé de cessation d'activité du 4 août 2004 relatif à l'activité d'imprimerie pour l'établissement de production de sel marin à AIGUES-MORTES ;
  - VU le courrier en date 04 avril 2013 par lequel le directeur de la Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est a porté à la connaissance du préfet du Gard le dossier d'actualisation de la situation administrative des installations classées pour la protection de l'environnement exploitée sur son site industriel situé Route du Grau du Roi – 30220 AIGUES-MORTES ;
  - VU les compléments au dossier fournis au courant de l'année 2015 ;
  - VU le rapport et l'avis de l'inspection des installations classées, en date du 6 novembre 2015 ;
  - VU l'avis du CODERST en date du **XXXXX** ;
  - VU le projet d'arrêté porté à la connaissance de l'exploitant ;
- CONSIDÉRANT que la Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est à exploiter un établissement de production de sel marin à AIGUES-MORTES par arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 ;
- CONSIDÉRANT que les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) exploitées dans cet établissement ont subi des modifications depuis 1986 ;
- CONSIDÉRANT qu'il convient donc de vérifier les impacts et les dangers de ces ICPE modifiées ;
- CONSIDÉRANT que la Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est a transmis à monsieur le préfet du Gard un dossier d'actualisation de la situation administrative de ces ICPE comprenant en particulier une mise à jour des études d'impact et de dangers ;

CONSIDÉRANT que la Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est a transmis à monsieur le préfet un complément à ce dossier ainsi qu'une demande de bénéfice des droits acquis à la suite de la modification de la nomenclature des ICPE par la publication du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 ;

CONSIDÉRANT par conséquent que les modifications ne constituent pas une modification substantielle des conditions de fonctionnement de l'établissement ;

CONSIDÉRANT toutefois que la nature et l'importance des installations nécessitent la mise en œuvre de certaines précautions permettant de garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT en particulier qu'il convient de mettre à jour les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 portant autorisation ;

CONSIDÉRANT que les conditions d'autorisation doivent être suffisamment précises pour limiter les litiges susceptibles de survenir dans l'application du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT par ailleurs, qu'il est nécessaire d'actualiser la liste des installations classées pour la protection de l'environnement exploitées sur le site industriel, objet de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 ;

Le pétitionnaire entendu,

SUR proposition de monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Gard ;

## ARRÊTE

---

### TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

---

#### CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION

##### Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

La **Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est** dont le siège social est situé 92/98 Boulevard Victor Hugo 92075 CLICHY est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre l'exploitation des installations détaillées dans les articles suivants situé Route du Grau du Roi – 30220 AIGUES-MORTES.

##### Article 1.1.2. Prescriptions modificatives relatives à l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986

Les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986 sont abrogées.

##### Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

##### Article 1.1.4. Agrément des installations

Sans objet.

## CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS


### Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique	Texte de la rubrique	Consistance des ICPE	Statut
2515.1	<p><b>1. Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage.</b> mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes</p> <p>La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :</p> <p>a) supérieure à 550 kW (A - 2)</p>	<p>- Laveur : 1,021 MW</p> <p>- Broyage/criblage vrac 800 : 0,162 MW</p> <p>- Broyage/criblage vrac 500 : 0,135 MW</p> <p>- Séchage du sel par générateur d'air chaud : = 2.115 MW</p> <p>- Ensachage : 1,298 MW</p> <p>- Equipements connexes : 0,844 MW</p> <p>Puissance installée totale : <b>5.575 MW</b></p>	<b>A 2 km</b>
1414.3	<p>Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)</p> <p>3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) (<b>DC</b>)</p>	Installation de distribution de GPL pour engins	<b>DC</b>
4130.2 b	<p>Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation</p> <p>2. Substances et mélanges liquides.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t</p>	<p>Utilisation et stockage de fluorure de potassium en solution à 41% Quantité maximale inférieur à 10 t</p> <p>Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par ingestion (H301), par inhalation (H331) et par contact cutané (H311)</p>	<b>DC</b>
4734.2	<p>Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations</p> <p>2. Pour les autres stockages : inférieurs à 50 t au total</p>	- 1 dépôt aérien distincts de GNR (40 m <sup>3</sup> ) soit 40 tonnes	<b>NC</b>
4734.1	<p>Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations</p> <p>1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en double enveloppe avec système de détection de fuite</p>	<p>- Un dépôt enterré de 7 m<sup>3</sup> de SP98</p> <p>- Un dépôt enterré de 7 m<sup>3</sup> de gazole routier soit 11,2 tonnes de produit</p>	<b>NC</b>
1435	Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.	Le volume annuel distribué est inférieur à 100 m <sup>3</sup> d'essence ou à 500 m <sup>3</sup> au total	<b>NC</b>
2910.A	<p><b>Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.</b></p> <p>A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, si la puissance thermique nominale de l'installation est :</p> <p>- Inférieure à 2 MW</p>	Chaudières pour le confort des employés <b>438 KW</b>	<b>NC</b>
2920	Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 100 kPa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques la puissance absorbée étant inférieure à 10 MW	<p>Installations de compression d'air comprenant 3 compresseurs, d'une puissance totale de 309 kW.</p> <p>Installation de réfrigération regroupant plusieurs climatiseurs, d'une puissance totale de 481 kW.</p>	<b>NC</b>

Rubrique	Texte de la rubrique	Consistance des ICPE	Statut
2930 1	Ateliers de <b>réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur</b> , y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : b) La surface de l'atelier étant inférieure à 2 000 m <sup>2</sup>	La surface de travail est de <b>1580 m<sup>2</sup></b>	<b>NC</b>
2930- 2	Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 2. Vernis, <b>peinture</b> , apprêt (application, cuisson, séchage de) sur <b>véhicules et engins à moteur</b> : b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est inférieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j ( <b>DC</b> )	Quantité maximale de produits <b>inférieure à 10 kg/j</b>	<b>NC</b>
4510	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.	Dépôt de <b>1000 l d'hypochlorite de sodium</b> (eau de Javel)  Corrosif (C), Irritant (Xi). Dangereux pour l'environnement (N), Provoque des brûlures de la peau des lésions oculaires graves (H314), Très toxique pour les organismes aquatiques (H400), au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (EUH031)	<b>NC</b>
4718	Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).	Citerne de gaz combustible liquéfié constituée par un réservoir de 7,43 m <sup>3</sup> , soit 4,310 t de GPL	<b>NC</b>
4725	Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) : quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : inférieure à 2 t	Quantité maximale <b>inférieure à 2 t</b>	<b>NC</b>
4719	Acétylène (numéro CAS 74-86-2) : quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : inférieure à 100 kg	Quantité maximale <b>inférieure à 100 kg</b>	<b>NC</b>
1530	Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) Le volume susceptible d'être stocké étant : inférieure à 1 000 m <sup>3</sup>	Volume maximal <b>inférieur à 1000 m<sup>3</sup></b>	<b>NC</b>
1532	Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) Le volume susceptible d'être stocké étant : inférieure à 1 000 m <sup>3</sup>	Volume maximal <b>inférieur à 640 m<sup>3</sup></b>	<b>NC</b>
2410	Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : inférieure ou égale à 50 kW	La puissance installée de l'atelier de menuiserie est <b>inférieure à 50 kW</b>	<b>NC</b>
2663.2	Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 2 - Dans les autres cas (non alvéolaire et non expansé) et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : inférieure à 1 000 m <sup>3</sup>	Volume maximal (produits transformés) <b>inférieur à 430 m<sup>3</sup></b>	<b>NC</b>
2940.2	Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) 2 - Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction,...). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mis en oeuvre est : inférieure à 20 kg/j	Marqueurs à jet d'encre (Utilisation d'encres et de solvants par pulvérisation)  Consommation journalière : <b>1,65 L</b> (encre + solvant)	<b>NC</b>

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L 512-11 du CE), NC : Installations ou équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime A.

## Article 1.2.2. Situation de l'établissement

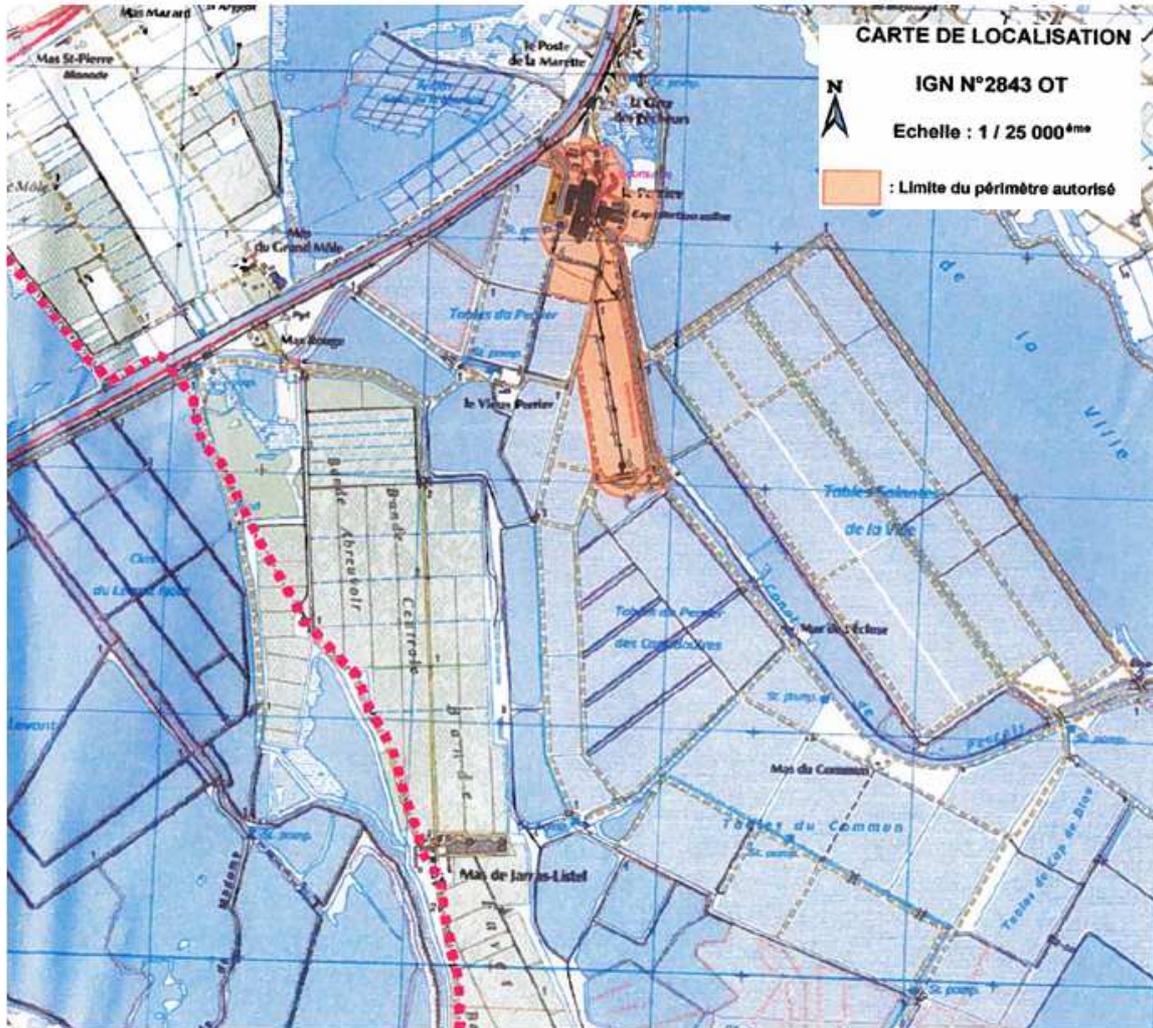


**Plan de situation**

Les installations autorisées sont situées sur les parcelles suivantes :

Parcellaire de l'autorisation d'exploiter					
Commune	Section	N°Parcelle	Surface cadastrale en m <sup>2</sup>	Surface exploitée en m <sup>2</sup>	Commentaires
Aigues-Mortes	BK	06	179 029	179 029	Site de production
		08	3 963	3 963	Cours d'eau
		09	8 338	8 338	Cours d'eau
		10	10 201	10 201	Site du laboratoire
	BI	10(p)	2 379 290	228 965	Camelles
	BC	1(p)	94 107	14 508	Cours d'eau
TOTAL			2 674 928	445 004	

### Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées

Le schéma simplifié des installations et du procédé est le suivant :

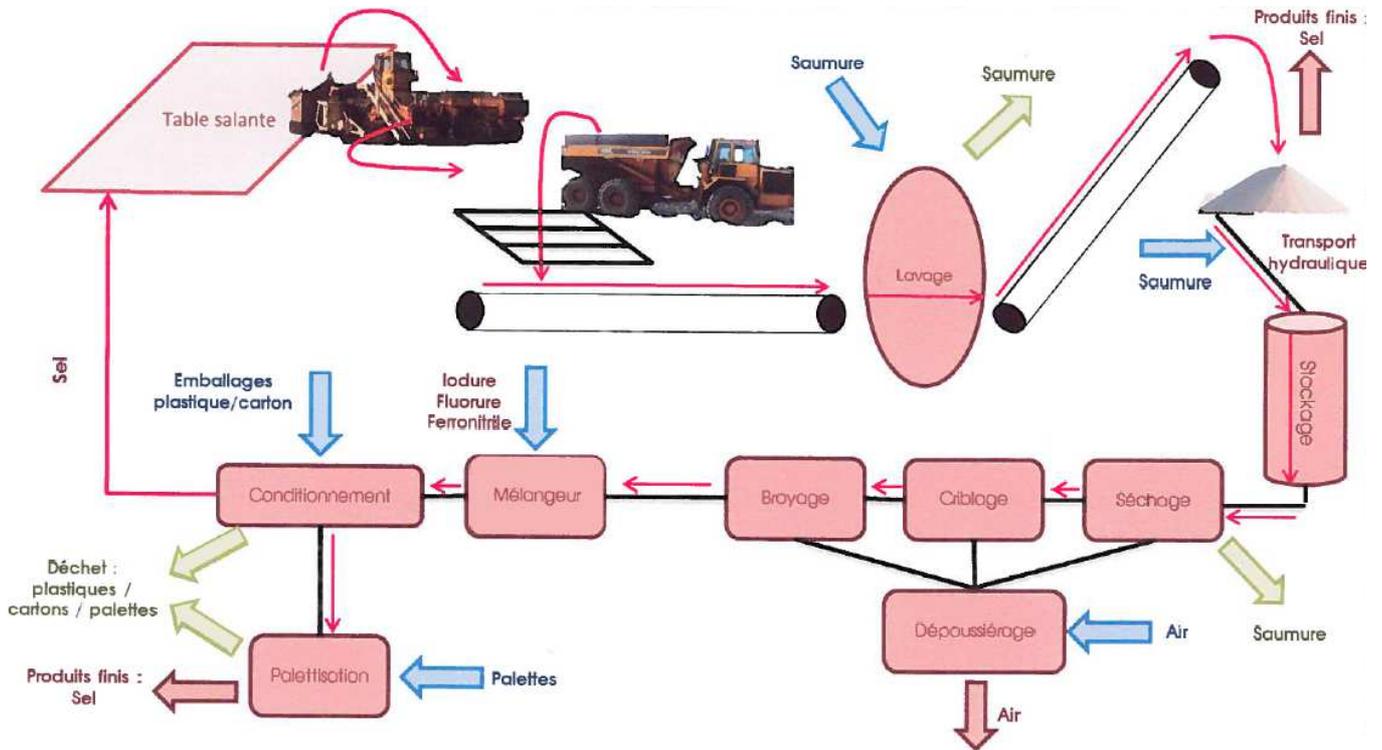

## CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

### Article 1.3.1. Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

## CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION

### Article 1.4.1. Durée de l'autorisation

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.

## CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES

Sans objet.

## CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ

### Article 1.6.1. Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation actualisé, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

### **Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers**

Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R. 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.

### **Article 1.6.3. Equipements abandonnés**

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

### **Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement**

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

### **Article 1.6.5. Changement d'exploitant**

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

### **Article 1.6.6. Cessation d'activité**

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est un usage de type industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois / six mois (cas des installations de stockage de déchets) au moins avant celui-ci. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.

## **CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION**

### **Article 1.7.1. Réglementation applicable**

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):

- Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- Arrêté du 04/10/10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- Arrêté du 15/12/09 modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 «R. 512-46-23» et R. 512-54 du code de l'environnement ;
- Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
- Arrêté du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

- Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
- Arrêté du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005-Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 31/01/08 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
- Arrêté du 11/03/10 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.

### **Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations**

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :

- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

---

## TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

---

### CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

#### Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

#### Article 2.1.2. Impacts sur le milieu naturel : mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts

Sans objet.

#### Article 2.1.3. Consignes d'exploitation

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

### CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

#### Article 2.2.1. Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

### CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

#### Article 2.3.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.

#### Article 2.3.2. Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

## CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU

### Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévu

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.

## CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

### Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

## CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

### Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

## CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION

### Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection

L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :

Articles	Contrôles à effectuer	Périodicité du contrôle
ARTICLE 10.2.7.1	Niveaux sonores	Sur demande de l'inspection
ARTICLE 1.6.6	Notification de mise à l'arrêt définitif	3 mois avant la date de cessation d'activité
ARTICLE 10.3	Résultats de la surveillance des émissions, des milieux et des déchets	Semestrielle via l'application GIDAF
ARTICLES 10.4.1.2 et 10.2.5.2	Bilans et rapports annuels Déclaration annuelle des émissions	Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)

---

## TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

---

### CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

#### Article 3.1.1. Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :

- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.

#### Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre

#### Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

#### Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

### Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussières

Les stockages de produits pulvérulents, s'ils sont susceptibles de provoquer des envols de poussières, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

## CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

### Article 3.2.1. Dispositions générales

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant.

La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d'application du présent arrêté, sont respectées.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

### Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet

N° de conduit	Installations raccordées	Hauteur en m	Diamètre en m	Débit moyen en Nm <sup>3</sup> /h	Vitesse minimale d'éjection en m/s	Puissance ou capacité	Combustible
1	Sécheur	7.78	1.2	14 000	8	90 KW (Ventilateur d'extraction)	Electricité
2	Dépoussiéreur	6.42	1.2	23 000	8	75 KW (Ventilateur d'extraction)	Electricité

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.

### Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :

- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides
- à une teneur en O<sub>2</sub> ou CO<sub>2</sub> précisée dans le tableau ci-dessous.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Paramètre	Conduit n°1 : sécheur			Conduit n°2 : dépoussiéreur		
	Concentration mg/Nm <sup>3</sup>	Flux horaire kg/h	Flux journalier kg/j	Concentration mg/Nm <sup>3</sup>	Flux horaire kg/h	Flux journalier kg/j
<b>Poussières</b>	50	0.7	11	50	1	15

Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures .

### Article 3.2.4. Odeurs - Valeurs limites

Sans objet.

### Article 3.2.5. Cas particulier des installations utilisant des substances émettant des COV

Sans objet.

### Article 3.2.6. Dispositions particulières applicables en cas d'épisode de pollution de l'air

Sans objet.

## TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

### Article 4 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

### CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

#### Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource	Nom de la masse d'eau ou de la commune du réseau	Prélèvement maximal annuel (*) (m <sup>3</sup> /an)	Débit maximal	
			Horaire (m <sup>3</sup> /h)	Journalier (m <sup>3</sup> /j) (**)
Eau de surface (rivière, lac, etc.)	Aucun prélèvement			
Eau souterraine				
Eau de transition	Canal du Perrier alimenté par le canal maritime reliant Aigues-Mortes à la mer	1 500 000	270	6000
Eau marine	Aucun prélèvement			
Réseau d'eau	Réseau de distribution d'Aigues-Mortes	20 000	/	/

(\*) : le prélèvement effectif annuel, basé sur la somme des relevés hebdomadaires pour l'année civile, ne doit pas dépasser cette valeur

(\*\*) : en cas de relevé hebdomadaire, le débit moyen journalier ne doit pas dépasser le débit maximal journalier mentionné ci-dessus

#### Article 4.1.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d'eaux

Les ouvrages et installations de prélèvement d'eaux doivent être conçus et entretenus de manière à limiter les impacts environnementaux.

#### Article 4.1.3. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement

Sans objet.

#### Article 4.1.4. Protection des eaux d'alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

#### Article 4.1.5. Prélèvement d'eau en nappe par forage

Les prélèvements dans les eaux souterraines sont interdits.

#### Article 4.1.6. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse

Sans objet.

#### Article 4.1.7. Prévention du risque inondation

Sans objet.

## **CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES**

### **Article 4.2.1. Dispositions générales**

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

### **Article 4.2.2. Plan des réseaux**

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

### **Article 4.2.3. Entretien et surveillance**

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

### **Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement**

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

### **Article 4.2.5. Protection contre des risques spécifiques**

Sans objet.

### **Article 4.2.6. Isolement avec les milieux**

Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

## **CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU**

### **Article 4.3.1. Identification des effluents**

Les différentes catégories d'effluents sont :

- les eaux pluviales,
- les eaux industrielles,
- les eaux domestiques.

### Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

### Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

### Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

### Article 4.3.5. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté	N°1	N°2	N°3 (plusieurs points de rejets répartis sur le site)
Localisation	X : 801756.87 Y : 1884159.932	Plan n°4-11-1-P005 rév.0 (demande d'autorisation 2013)	Plan n°4-11-1-P007 rév.0 (demande d'autorisation 2013)
Nature des effluents	Eau de lavage des poussières et des installations.	Eaux sanitaires	Eaux pluviales
Exutoire du rejet	Canal de Peccais pour réutilisation dans les marais salants	Station d'épuration du Grau-du-Roi	Canaux longeant le site industriel

### **Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet**

#### **Article 4.3.6.1. Conception**

Les dispositifs de rejet des effluents liquides dans le milieu naturel sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Pour les rejets dans une station collective, les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est tenue à disposition de l'inspection des installations classées par l'exploitant.

#### **Article 4.3.6.2. Aménagement des points de prélèvements**

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont :

- aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées ;
- implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

#### **Article 4.3.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets**

Les effluents rejetés doivent être exempts :

- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : 30 °C
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l

#### **Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement**

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

#### **Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou dans une station d'épuration collective (rejet n°1)**

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies (Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° → Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5) :

Paramètres	Valeurs limites (rejet n°1)
Maximal journalier (m <sup>3</sup> /j)	6000
Moyenne mensuelle du débit journalier (m <sup>3</sup> /j)	270
pH	Compris entre 5,5 à 8,5
Température maximale	30°C
Caractéristique	Absence de coloration provoquée dans le milieu récepteur
DBO5 (sur effluent non décanté)	30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté)	125 mg/l
MES (nd)	35 mg/l
Hydrocarbures Totaux	10 mg/l
Azote global	30 mg/l
Phosphore total	10 mg/l
Fluorures	15 mg/l

#### Article 4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques (rejet n°2)

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément à l'autorisation visée à l'article 4.3.6.1 ci-dessus.

#### Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.

#### Article 4.3.12. Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales (rejet n°3)

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies (Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° → Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5) :

Paramètre	Concentrations instantanées (rejet n°3)
Hydrocarbures Totaux	5 mg/l

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisables est de :

Localisation	Surface
Bâtiments	38 388 m <sup>2</sup>
Aires non bâties imperméabilisées	65 500 m <sup>2</sup>

---

## TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS

---

### CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

#### Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
  - a) la préparation en vue de la réutilisation ;
  - b) le recyclage ;
  - c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  - d) l'élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.

#### Article 5.1.2. Séparation des déchets

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.

#### Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

#### Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.

Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

#### **Article 5.1.5. Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement**

Tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

#### **Article 5.1.6. Transport**

L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

#### **Article 5.1.7. Déchets produits par l'établissement**

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Type de déchets	Code des déchets	Nature des déchets	Tonnage annuel indicatif
Déchets non dangereux	15 01 03	Bois (hors palettes recyclées)	15t
	15 01 02	Plastique	54t
	15 01 01	Papier/carton	100t
	17 04 05	Ferrailles	31t
	20 03 01	Déchets ménagers/assimilés	38t
Déchets dangereux	13 05 07	Eaux polluées	10t
	15 01 10	Emballages contaminés	1t
	16 05 06	Déchets de laboratoire	1t

#### **Article 5.1.8. Agrément des installations et valorisation des déchets d'emballages**

Sans objet.

## **CHAPITRE 5.2 EPANDAGE**

Sans objet.

---

## TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

---

### CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

#### Article 6.1.1. Identification des produits

L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux selon le règlement 1272/2008, dit CLP susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.

L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier :

- les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site,
- les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l'objet de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement n°528/2012 (prescription à indiquer dans le cas d'un fabricant de produit biocides).

#### Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés..

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.

### CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT

#### Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes

L'exploitant s'assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:

- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,
- qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
- qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006.

S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.

#### Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes

L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation telle qu'établie par l'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du règlement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation

Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances inscrites à l'annexe XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.

L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'être couvert par une demande d'autorisation soumise à l'Agence européenne des produits chimiques.

S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit.

Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances.

#### **Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à substitution**

L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances.

#### **Article 6.2.5. Substances à impacts sur la couche d'ozone (et le climat)**

L'exploitant informe l'inspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.

S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l'exploitant en tient la liste à la disposition de l'inspection.

# TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES

## CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 7.1.1. Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

Les mesures du niveau de bruit et de l'émergence sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

### Article 7.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.

### Article 7.1.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

## CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

### Article 7.2.1. Valeurs Limites

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer :

- un niveau de bruit en limite de propriété de l'établissement supérieur aux valeurs suivantes :

Périodes	Période de jour Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés)	Période de nuit Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible	65 dB(A)	55 dB(A)

- une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement)	Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés	Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A)	6 dB(A)	4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)	5 dB(A)	3 dB(A)

### **Article 7.2.2. Contrôles périodiques**

L'inspection des installations classées peut demander à l'exploitant la réalisation d'une campagne de mesure de bruits, à ses frais, afin de vérifier le respect des dispositions de l'article 7.2.1 ci-dessus.

## **CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS**

### **Article 7.3.1. Vibrations**

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

## **CHAPITRE 7.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES**

### **Article 7.4.1. Emissions lumineuses**

De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions appropriées pour satisfaire aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que certains éclairages fonctionnent inutilement.

---

## TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

---

### CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS

#### Article 8.1.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

#### Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

#### Article 8.1.3. Propreté de l'installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

#### Article 8.1.4. Contrôle des accès

Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence

#### Article 8.1.5. Circulation dans l'établissement

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

#### Article 8.1.6. Etude de dangers

L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.

### CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

#### Article 8.2.1. Intervention des services de secours

##### Article 8.2.1.1. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

##### Article 8.2.1.2. Désenfumage

Les bâtiments **A** et **B** (bureaux de 1550 m<sup>2</sup> environ), **D3** (local à huiles de: 32 m<sup>2</sup>) et **U1** (élaboration primaire : essorage / criblage / séchage de 2105 m<sup>2</sup>) sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande manuelle.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m<sup>2</sup> est prévue pour 250 m<sup>2</sup> de superficie projetée de toiture.


En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.


L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

### Article 8.2.2. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un réseau d'alerte réparti sur le site et de moyens permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8.1.1 ;
- de 4 bornes incendie :

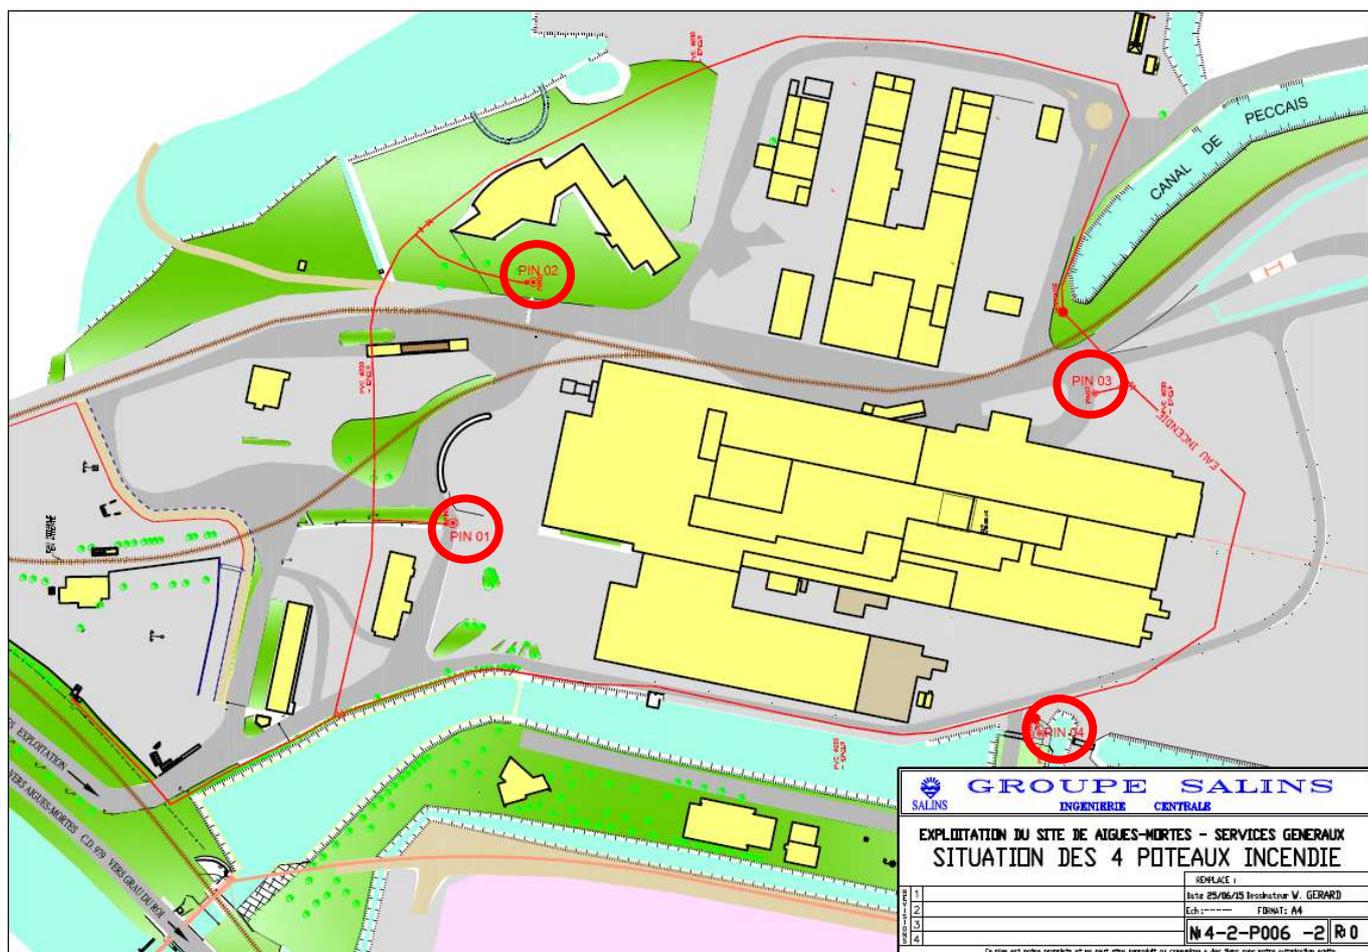

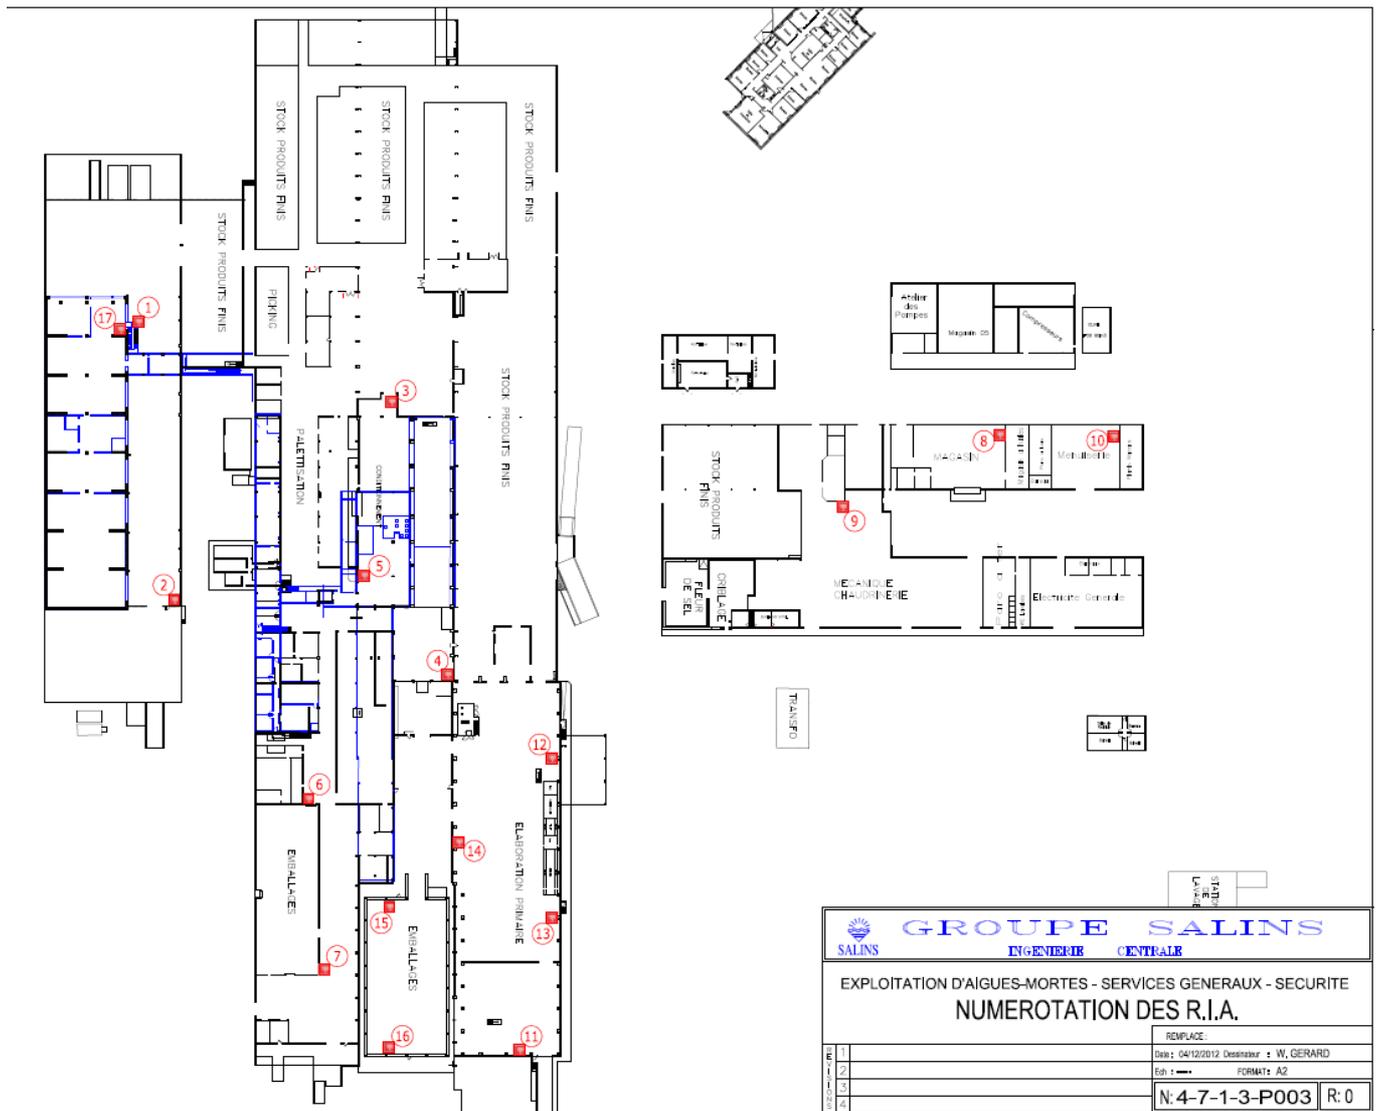

### Localisation des RIA sur le site industriel

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles et en particulier aux emplacements suivants :
  - o dépôts d'hydrocarbures liquides : 2 extincteurs à mousse par dépôt ;
  - o installation de distribution d'hydrocarbures : 2 extincteurs à mousse par installation ;
  - o dépôt Gaz inflammables liquéfiés : 2 extincteurs à poudre.

Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

- d'une réserve de produits absorbants incombustibles en quantité adaptée au risque et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre à proximité de l'atelier mécanique (magasin) et de l'aire de distribution/dépôtage d'hydrocarbures (cf article 9.2.1).

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examen périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

## **CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS**

### **Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles**

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

### **Article 8.3.2. Installations électriques**

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

### **Article 8.3.3. Ventilation des locaux**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique.

## **CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES**

### **Article 8.4.1. Rétentions et confinement**

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou munis de double-enveloppe.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme:

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part,
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part,
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

## **CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION**

### **Article 8.5.1. Surveillance de l'installation**

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

### **Article 8.5.2. Travaux**

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque d'incendie, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

### **Article 8.5.3. Consignes d'exploitation**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 7.4.1. ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

---

## TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT

---

### CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ATELIER DE MÉCANIQUE

#### Article 9.1.1. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires de travail doit être étanche et incombustible.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les matières répandues accidentellement. A cet effet, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol au niveau des accès ou tout dispositif équivalent (produit absorbants si compatibles avec le volume répandu) permet de limiter les écoulements accidentels à l'intérieur du bâtiment.

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au titre 4 ou 5.

#### Article 9.1.2. Récupération des eaux de lavage

Le lavage des sols à l'eau est interdit.

### CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'AIRE DE DISTRIBUTION D'HYDROCARBURES

#### Article 9.2.1. Aire de distribution

Le sol de l'aire de distribution est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir :

- **les eaux susceptibles d'être polluées (eaux de ruissellement)** : les eaux ainsi collectées sont traitées au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
- **les matières répandues accidentellement** : un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, éliminés dans les filières appropriées.

L'aire est par ailleurs pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés à un endroit visible, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...).

#### Article 9.2.2. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

#### Article 9.2.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

#### **Article 9.2.4. Flexibles**

Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005 (pour l'aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Ils sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication ou après toute dégradation.

Les rapports d'entretien et de vérification des flexibles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

### **CHAPITRE 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX STOCKAGES D'HYDROCARBURES**

#### **Article 9.3.1. Consistance des installations**

Le site est équipé de 3 cuves d'hydrocarbures :

- Au niveau de l'aire de distribution de carburant :
  - o Cuve SP98 enterrée de 7 m<sup>3</sup> ;
  - o Cuve GO enterrée de 7 m<sup>3</sup> ;
- Au sud du site :
  - o Cuve GNR de 50 m<sup>3</sup> aérienne disposant d'une cuvette de rétention.

#### **Article 9.3.2. Aires de dépotage**

Les aires de dépotages associées aux cuves de stockage sont étanches et équipées d'un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues accidentellement. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, éliminés dans les filières appropriées.

#### **Article 9.3.3. Installation des réservoirs enterrés**

Les réservoirs enterrés sont maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent remonter sous l'effet de la poussée des eaux ou sous celui de la poussée des matériaux de remblayage.

En aucun cas une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne peut se trouver au-dessous d'un réservoir enterré.

Les parois des réservoirs enterrés sont distantes d'au moins 0,20 mètre. Aucun stockage de matière combustible ne se trouve au-dessus d'un réservoir enterré. Tout passage de véhicules et tout stockage de matériaux divers au-dessus d'un réservoir sont interdits à moins que le réservoir ne soit protégé par un plancher ou un aménagement pouvant résister aux charges éventuelles.

#### **Article 9.3.4. Détection de fuites**

Les réservoirs enterrés sont en acier à double enveloppe. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Cette alarme est placée de façon à être vues et entendue du personnel exploitant.

Le système de détection de fuite est conforme à la norme EN 13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans la communauté européenne ou l'espace économique européen.

Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.

#### **Article 9.3.5. Niveau de remplissage**

Chaque réservoir, aérien et enterré, est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.

#### **Article 9.3.6. Tuyauteries**

L'orifice de chacune des tuyauteries de remplissage est fermé, en dehors des opérations d'approvisionnement, par un obturateur étanche.

Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne équipé d'un système de détection de fuite qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite.

Les tuyauteries enterrées qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II de l'arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, **tous les dix ans** par un organisme agréé.

#### **Article 9.3.7. Accessoires**

Les connexions des tuyauteries, les tampons de visite et la robinetterie sont métalliques et conçus pour résister aux chocs, au gel et aux variations de pressions ou de dépression des contrôles et épreuves que subissent les réservoirs.

#### **Article 9.3.8. Mise à la terre des équipements**

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes en vigueur.

#### **Article 9.3.9. Etat des stocks de liquides inflammables**

L'exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu'un bilan quantités réceptionnées, quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

### **CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE D'HYPOCHLORITE DE SODIUM (EAU DE JAVEL)**

#### **Article 9.4.1. Ventilation**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique.

#### **Article 9.4.2. Mise à la terre des équipements**

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature inflammable des produits.

#### **Article 9.4.3. Rétention des aires et locaux de travail**

Le sol de l'aire de stockage et de manipulation de l'hypochlorite de sodium est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité éliminés dans les filières appropriées.

#### **Article 9.4.4. Registre entrée/sortie**

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité d'hypochlorite de sodium détenu. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.. .

#### **Article 9.4.5. Protection individuelle**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

### **CHAPITRE 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE DE GAZ COMBUSTIBLE LIQUÉFIÉ (GPL)**

#### **Article 9.5.1. Mise à la terre des équipements**

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

En particulier, les réservoirs fixes, à l'exception des réservoirs enterrés sous protection cathodique, sont mis à la terre par un conducteur dont la résistance est inférieure à 100 ohms. L'installation permet le branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le réservoir fixe.

#### **Article 9.5.2. Aménagement**

Le réservoir aérien fixe est implanté au niveau du sol. Il repose de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte à éviter l'alimentation et la propagation d'un incendie. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d'eau. Une distance d'au moins 0,10 mètre est laissée libre sous la génératrice inférieure du réservoir.

Un espace libre d'au moins 0,6 mètre de large en projection horizontale est réservé autour de tout réservoir fixe aérien raccordé.

Toutes les vannes sont aisément manœuvrables par le personnel.

Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports sont efficacement protégés contre la corrosion.

La tuyauterie de remplissage et la soupape sont en communication avec la phase gazeuse du réservoir.

#### **Article 9.5.3. Pompes**

Le groupe de pompage du gaz inflammable liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils d'utilisation est dans la configuration aérienne et protégée contre les intempéries.

L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d'exploitation.

#### **Article 9.5.4. Vaporiseur**

Le vaporiseur est conforme à la réglementation des équipements sous pression en vigueur.

L'accès au vaporiseur est aisé pour le personnel d'exploitation.

Les soupapes du vaporiseur sont placées de sorte à ne pas rejeter en direction d'un réservoir de gaz.

#### **Article 9.5.5. Surveillance de l'exploitation**

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

#### **Article 9.5.6. Contrôle de l'accès**

Seules les personnes habilitées et désignées formellement par l'exploitant ont un accès libre au stockage. De plus, en l'absence de personnel habilité et désigné par l'exploitant, le stockage est rendu inaccessible (clôture de hauteur 2 mètres avec porte verrouillable).

Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs fixes sont protégés par une clôture ou placés sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service.

#### **Article 9.5.7. Etat des stocks de produits dangereux**

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des gaz inflammables liquéfiés détenus. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

### **CHAPITRE 9.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE DE FLUORURE DE POTASSIUM**

#### **Article 9.6.1. Texte applicable**

L'arrêté ministériel du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 4130 est applicable.

L'installation est considérée comme nouvelle au sens de cet arrêté ministériel.

## TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

### CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

#### Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

### CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

#### Article 10.2.1. Relevé des prélèvements d'eau

Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à l'article 4.1, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection.

#### Article 10.2.2. Suivi des déchets

L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.

#### Article 10.2.3. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets aqueux

L'exploitant procède, selon la périodicité précisée, ci-après, sur un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit, à l'analyse des paramètres suivants :

Paramètres	Type de suivi	Fréquence de transmission
Débit journalier (m <sup>3</sup> /j)	Ponctuel	Semestrielle
pH		
Température maximale		
DBO5 (sur effluent non décanté)	Moyenne 24h	
DCO (sur effluent non décanté)*		
MES (sur effluent non décanté)		
Hydrocarbures Totaux		
Azote global		
Phosphore total		
Fluorures		

*\* La concentration en DCO peut être déterminée en utilisant la concentration en COT des eaux résiduaires déterminée par la méthode d'analyse standard du COT et un facteur de corrélation justifié par l'exploitant.*

A tout moment, la périodicité de ces contrôles pourra être révisée par l'inspecteur de l'environnement, en fonction des résultats obtenus.

Les résultats de ces contrôles sont transmis dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspecteur de l'environnement conformément aux dispositions de l'article 10.3.2 du présent arrêté.

## **CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS**

### **Article 10.3.1. Actions correctives**

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.

### **Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats**

Les résultats de l'auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquentes).

## **CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES**

### **Article 10.4.1.1. Déclaration GEREP**

L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :

- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.

La déclaration se fait via l'interface GEREP disponible au lien suivant : <https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/>

---

## TITRE 11 - ECHÉANCES

---

Articles	Types de mesure à prendre	Date d'échéance
9.5.6	Clôture de 2 mètres autour du stockage	31 mars 2016
9.2.1 9.3.2	Mise en place d'une aire de dépotage de GNR pour la citerne de 50 m3	30 Septembre 2016
4.3.6.2 10.2.3	Mise en place d'un débitmètre sur rejet n°1 (canal du Peccais)	31 Décembre2016
4.3.6.2	Aménagement d'une plate-forme de prélèvements au point de rejet n°1 (canal du Peccais)	31 Décembre2016

---

## TITRE 12 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION

---

### CHAPITRE 12.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Nîmes :

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

### CHAPITRE 12.2 PUBLICITÉ

En référence à l'article R.512-39 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers :

- une copie du présent arrêté est déposée en mairie de AIGUES-MORTES et peut y être consultée ;
- un extrait de cet arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise est affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois, avec procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités dressées par les soins du maire, et publié sur le site Internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
- une copie est mise à disposition par l'exploitant à l'accueil de l'établissement pour y être consultée.

### CHAPITRE 12.3 EXÉCUTION

**Le Secrétaire général de la préfecture du Gard, le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, inspecteur de l'environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de la commune d'AIGUES-MORTES et à la société **Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est.****

# TABLE DES MATIÈRES

<b>TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES</b> .....	<b>2</b>
<b>CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation</b> .....	<b>2</b>
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation .....	2
Article 1.1.2. Prescriptions modificatives relatives à l'arrêté préfectoral n°86-029N du 05 juin 1986.....	2
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement .....	2
Article 1.1.4. Agrément des installations.....	2
<b>CHAPITRE 1.2 Nature des installations</b> .....	<b>3</b>
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées	3
Article 1.2.2. Situation de l'établissement.....	5
Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées .....	6
<b>CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation</b> .....	<b>6</b>
Article 1.3.1. Conformité.....	6
<b>CHAPITRE 1.4 Durée de l'autorisation</b> .....	<b>6</b>
Article 1.4.1. Durée de l'autorisation .....	6
<b>CHAPITRE 1.5 Garanties financières</b> .....	<b>6</b>
<b>CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d'activité</b> .....	<b>6</b>
Article 1.6.1. Porter à connaissance.....	6
Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers .....	7
Article 1.6.3. Equipements abandonnés .....	7
Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement .....	7
Article 1.6.5. Changement d'exploitant.....	7
Article 1.6.6. Cessation d'activité.....	7
<b>CHAPITRE 1.7 Réglementation</b> .....	<b>7</b>
Article 1.7.1. Réglementation applicable.....	7
Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations .....	8
<b>TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT</b> .....	<b>9</b>
<b>CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations</b> .....	<b>9</b>
Article 2.1.1. Objectifs généraux .....	9
Article 2.1.2. Impacts sur le milieu naturel : mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts.....	9
Article 2.1.3. Consignes d'exploitation .....	9
<b>CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières consommables</b> .....	<b>9</b>
Article 2.2.1. Réserves de produits.....	9
<b>CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage</b> .....	<b>9</b>
Article 2.3.1. Propreté.....	9
Article 2.3.2. Esthétique .....	9
<b>CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu</b> .....	<b>10</b>
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu.....	10
<b>CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents</b> .....	<b>10</b>
Article 2.5.1. Déclaration et rapport .....	10
<b>CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection</b> .....	<b>10</b>
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection.....	10
<b>CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection</b> .....	<b>10</b>
Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection.....	10
<b>TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE</b> .....	<b>11</b>
<b>CHAPITRE 3.1 Conception des installations</b> .....	<b>11</b>
Article 3.1.1. Dispositions générales .....	11
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles .....	11

Article 3.1.3. Odeurs.....	11
Article 3.1.4. Voies de circulation .....	11
Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussières .....	12
<b>CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet.....</b>	<b>12</b>
Article 3.2.1. Dispositions générales .....	12
Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet .....	12
Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés .....	13
Article 3.2.4. Odeurs - Valeurs limites .....	13
Article 3.2.5. Cas particulier des installations utilisant des substances émettant des COV.....	13
Article 3.2.6. Dispositions particulières applicables en cas d'épisode de pollution de l'air.....	13
<b>TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES .....</b>	<b>14</b>
Article 4 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu .....	14
<b>CHAPITRE 4.1 Prélèvements et consommations d'eau .....</b>	<b>14</b>
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau .....	14
Article 4.1.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d'eaux.....	14
Article 4.1.3. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement.....	14
Article 4.1.4. Protection des eaux d'alimentation.....	14
Article 4.1.5. Prélèvement d'eau en nappe par forage .....	14
Article 4.1.6. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse .....	14
Article 4.1.7. Prévention du risque inondation .....	14
<b>CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides.....</b>	<b>15</b>
Article 4.2.1. Dispositions générales .....	15
Article 4.2.2. Plan des réseaux.....	15
Article 4.2.3. Entretien et surveillance .....	15
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement.....	15
Article 4.2.5. Protection contre des risques spécifiques .....	15
Article 4.2.6. Isolement avec les milieux.....	15
<b>CHAPITRE 4.3 Types d'effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu .....</b>	<b>15</b>
Article 4.3.1. Identification des effluents .....	15
Article 4.3.2. Collecte des effluents.....	16
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement.....	16
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement .....	16
Article 4.3.5. Localisation des points de rejet.....	16
Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet.....	17
Article 4.3.6.1. Conception.....	17
Article 4.3.6.2. Aménagement des points de prélèvements.....	17
Article 4.3.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets .....	17
Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement.....	17
Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou dans une station d'épuration collective (rejet n°1) .....	17
Article 4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques (rejet n°2) .....	18
Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées.....	18
Article 4.3.12. Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales (rejet n°3).....	18
<b>TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS.....</b>	<b>19</b>
<b>CHAPITRE 5.1 Principes de gestion .....</b>	<b>19</b>
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets.....	19
Article 5.1.2. Séparation des déchets.....	19
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets .....	19
Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement.....	19
Article 5.1.5. Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement .....	20
Article 5.1.6. Transport.....	20
Article 5.1.7. Déchets produits par l'établissement .....	20
Article 5.1.8. Agrément des installations et valorisation des déchets d'emballages .....	20

<b>CHAPITRE 5.2 Epanchage</b> .....	<b>20</b>
<b>TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES</b> .....	<b>21</b>
<b>CHAPITRE 6.1 Dispositions générales</b> .....	<b>21</b>
Article 6.1.1. Identification des produits .....	21
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux .....	21
<b>CHAPITRE 6.2 Substance et produits dangereux pour l'homme et l'environnement</b> .....	<b>21</b>
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes .....	21
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes.....	21
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation .....	21
Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à substitution .....	22
Article 6.2.5. Substances à impacts sur la couche d'ozone (et le climat).....	22
<b>TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES</b> .....	<b>23</b>
<b>CHAPITRE 7.1 Dispositions générales</b> .....	<b>23</b>
Article 7.1.1. Aménagements .....	23
Article 7.1.2. Véhicules et engins.....	23
Article 7.1.3. Appareils de communication .....	23
<b>CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques</b> .....	<b>23</b>
Article 7.2.1. Valeurs Limites.....	23
Article 7.2.2. Contrôles périodiques.....	24
<b>CHAPITRE 7.3 Vibrations</b> .....	<b>24</b>
Article 7.3.1. Vibrations .....	24
<b>CHAPITRE 7.4 Émissions lumineuses</b> .....	<b>24</b>
Article 7.4.1. Emissions lumineuses.....	24
<b>TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES</b> .....	<b>25</b>
<b>CHAPITRE 8.1 Généralités</b> .....	<b>25</b>
Article 8.1.1. Localisation des risques.....	25
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux.....	25
Article 8.1.3. Propreté de l'installation.....	25
Article 8.1.4. Contrôle des accès .....	25
Article 8.1.5. Circulation dans l'établissement.....	25
Article 8.1.6. Etude de dangers.....	25
<b>CHAPITRE 8.2 Dispositions constructives</b> .....	<b>25</b>
Article 8.2.1. Intervention des services de secours.....	25
Article 8.2.1.1. Accessibilité.....	25
Article 8.2.1.2. Désenfumage .....	25
Article 8.2.2. Moyens de lutte contre l'incendie .....	26
<b>CHAPITRE 8.3 Dispositif de prévention des accidents</b> .....	<b>28</b>
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles .....	28
Article 8.3.2. Installations électriques .....	28
Article 8.3.3. Ventilation des locaux .....	28
<b>CHAPITRE 8.4 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles</b> .....	<b>28</b>
Article 8.4.1. Réentions et confinement .....	28
<b>CHAPITRE 8.5 Dispositions d'exploitation</b> .....	<b>29</b>
Article 8.5.1. Surveillance de l'installation .....	29
Article 8.5.2. Travaux.....	29
Article 8.5.3. Consignes d'exploitation.....	29
<b>TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT</b> .....	<b>31</b>
<b>CHAPITRE 9.1 Dispositions particulières applicables à l'atelier de mécanique</b> .....	<b>31</b>
Article 9.1.1. Rétention des aires et locaux de travail .....	31

Article 9.1.2. Récupération des eaux de lavage.....	31
<b>CHAPITRE 9.2 Dispositions particulières applicables à l'aire de distribution d'hydrocarbures .....</b>	<b>31</b>
Article 9.2.1. Aire de distribution.....	31
Article 9.2.2. Surveillance de l'exploitation.....	31
Article 9.2.3. Connaissance des produits - Etiquetage .....	31
Article 9.2.4. Flexibles .....	32
<b>CHAPITRE 9.3 Dispositions particulières applicables aux stockages d'hydrocarbures .....</b>	<b>32</b>
Article 9.3.1. Consistance des installations .....	32
Article 9.3.2. Aires de dépotage .....	32
Article 9.3.3. Installation des réservoirs enterrés.....	32
Article 9.3.4. Détection de fuites .....	32
Article 9.3.5. Niveau de remplissage.....	32
Article 9.3.6. Tuyauteries .....	32
Article 9.3.7. Accessoires .....	33
Article 9.3.8. Mise à la terre des équipements.....	33
Article 9.3.9. Etat des stocks de liquides inflammables .....	33
<b>CHAPITRE 9.4 Dispositions particulières applicables au stockage d'hypochlorite de sodium (eau de javel)</b>	<b>33</b>
Article 9.4.1. Ventilation .....	33
Article 9.4.2. Mise à la terre des équipements.....	33
Article 9.4.3. Rétention des aires et locaux de travail .....	33
Article 9.4.4. Registre entrée/sortie .....	33
Article 9.4.5. Protection individuelle.....	33
<b>CHAPITRE 9.5 Dispositions particulières applicables au stockage de gaz combustible liquéfié (GPL) .....</b>	<b>33</b>
Article 9.5.1. Mise à la terre des équipements.....	33
Article 9.5.2. Aménagement.....	34
Article 9.5.3. Pompes .....	34
Article 9.5.4. Vaporiseur .....	34
Article 9.5.5. Surveillance de l'exploitation.....	34
Article 9.5.6. Contrôle de l'accès .....	34
Article 9.5.7. Etat des stocks de produits dangereux .....	34
<b>CHAPITRE 9.6 Dispositions particulières applicables au stockage de Fluorure de potassium.....</b>	<b>34</b>
Article 9.6.1. Texte applicable.....	34
<b>TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.....</b>	<b>35</b>
<b>CHAPITRE 10.1 Programme d'auto surveillance .....</b>	<b>35</b>
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance .....	35
<b>CHAPITRE 10.2 Modalités d'exercice et contenu de l'auto surveillance .....</b>	<b>35</b>
Article 10.2.1. Relevé des prélèvements d'eau.....	35
Article 10.2.2. Suivi des déchets .....	35
Article 10.2.3. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets aqueux .....	35
<b>CHAPITRE 10.3 Suivi, interprétation et diffusion des résultats .....</b>	<b>36</b>
Article 10.3.1. Actions correctives .....	36
Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats .....	36
<b>CHAPITRE 10.4 Bilans périodiques.....</b>	<b>36</b>
Article 10.4.1.1. Déclaration GEREPE .....	36
<b>TITRE 11 - ECHÉANCES.....</b>	<b>37</b>
<b>TITRE 12 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION.....</b>	<b>38</b>
<b>CHAPITRE 12.1 Délais et voies de recours .....</b>	<b>38</b>
<b>CHAPITRE 12.2 Publicité.....</b>	<b>38</b>
<b>CHAPITRE 12.3 Exécution .....</b>	<b>38</b>